



Laboratoř M O R A V A s.r.o.
Oderská 456, Butovice
742 13 Studénka
Zkušební laboratoř č. 1266, akreditovaná ČIA
dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
E-mail: info@laborator-morava.cz
Tel.: 556 400 333
IČ: 253 99 951, DIČ: CZ25399951

Zákazník:
Obec Tísek
742 94 Tísek 62

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 5649/24 Výsledky rozboru vzorku pitné vody - krácený rozsah dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Místo odběru: Tísek, č.p.76 - RD Richtar
Vzorek odebral: Neubertová Alice
Identifikace: voda pitná
Způsob odběru: IP 01 (CSN ISO 5667-5) A
Dezinfekce: ano
Označení zákazníka: p. Richtar
Další údaje o odběru: Zdroj: smíšený
Protokol o odběru vzorku č.: 1885/24

Datum odběru: 25.3.2024
Hodina odběru: 10:10
Datum příjmu: 25.3.2024
Datum analýzy: 25.3. - 9.4.2024

MIKROBIOLOGICKÝ A BIOLOGICKÝ ROZBOR

č. vzorku: 5649

Ukazatel	výsledek	jednotka	metoda	lim. hodnota
Escherichia coli	0	KTJ/100 ml	SOP 101 (CSN EN ISO 9308-1)	A 0 NMH
Intestinální enterokoky	0	KTJ/100 ml	SOP 103 (CSN EN ISO 7899-2)	A 0 NMH
Koliformní bakterie	0	KTJ/100 ml	SOP 101 (CSN EN ISO 9308-1)	A 0 MH
Počty kolonií při 22 °C	0	KTJ/ml	SOP 105 (CSN EN ISO 6222)	A 200 DH
Počty kolonií při 36 °C	0	KTJ/ml	SOP 105 (CSN EN ISO 6222)	A 40 DH
Zivé organismy	0	jedinci/ml	SOP 112 (CSN 75 7712)	A 0 MH
Počet organismů	0	jedinci/ml	SOP 112 (CSN 75 7712)	A 50 MH
Abioseston	2	%	SOP 112 A (CSN 75 7713)	A 10 MH

CHEMICKÝ ROZBOR

č. vzorku: 5649

Ukazatel	výsledek	jednotka	metoda	lim. hodnota
Barva	<5	mg/l Pt	SOP 17 (CSN EN ISO 7887)	A 20 MH
Zákal	0,56	ZF(n)	SOP 41 (CSN EN ISO 7027-1)	A 5,00 MH
Pach	příjatelný	---	SOP 59 (CSN EN 1622, CSN 75 7340)	A přijatelný
Chuť	příjatelná	---	SOP 59 (CSN EN 1622, CSN 75 7340)	A přijatelná
pH	7,1		SOP 43 (CSN ISO 10523)	A 6,5 - 9,5 MH
CHSK Mn	1,55	mg/l	SOP 27 (CSN EN ISO 8467)	A 3,0 MH
Amonné ionty	<0,02	mg/l	SOP 09 (CSN ISO 7150-1)	A 0,5 MH
Dusičnany	11,5	mg/l	SOP 07 (CSN ISO 7890-3)	A 50 NMH
Železo	<0,05	mg/l	SOP 23 (CSN 75 7385)	A 0,2 MH
Konduktivita	24,3	mS/m	SOP 52 (CSN EN 27888)	A 125 MH
Teplota**	9,3	°C	SOP 39 (CSN 75 7342)	A 8,0 - 12,0 DH
Chlór volný**	<0,05	mg/l	SOP 31 (Vysv. 9)	A 0,30 MH

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušeného předmětu. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nelze protokol reprodukovat jinak než celý. Místo provádění laboratorních činností je shodné s adresou laboratoře.

Pozn.: Lim. hodnota - limitní hodnota dle vyhl. č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

NMH - nejvyšší mezná hodnota, MH - mezná hodnota, DH - doporučená hodnota.

SOP - standardní operační postup.

**terénní měření


KTJ - kolonie tvořící jednotky.

CHSK Mn - chemická spotřeba kyslíku manganistanem.

Vysv. 9 - návod firmy MERCK/HACH.

Protokol vyhotovil: Rozbrojová Jana
Schválil a za analýzy zodpovídá:

Dne: 11.4.2024
Mgr. Kerekešová Jana
Vedoucí zkušební laboratoře

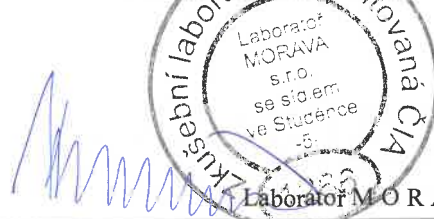

Strana 1 / 1

Ve sloupci "Metoda" jsou subdodávky označeny písmeny S. Subdodavatel je uveden pod protokolem v poznámce.
Ve sloupci "Metoda" jsou písmenem A označeny zkoušky v rozsahu akreditace a písmenem N zkoušky mimo rozsah akreditace.
Nejistoty jsou k dispozici na www.laborator-morava.cz, nebo jsou na vyžádání uváděny na zvláštní příloze k protokolu.
Limitní hodnoty jsou uváděny pouze v odůvodněných případech.